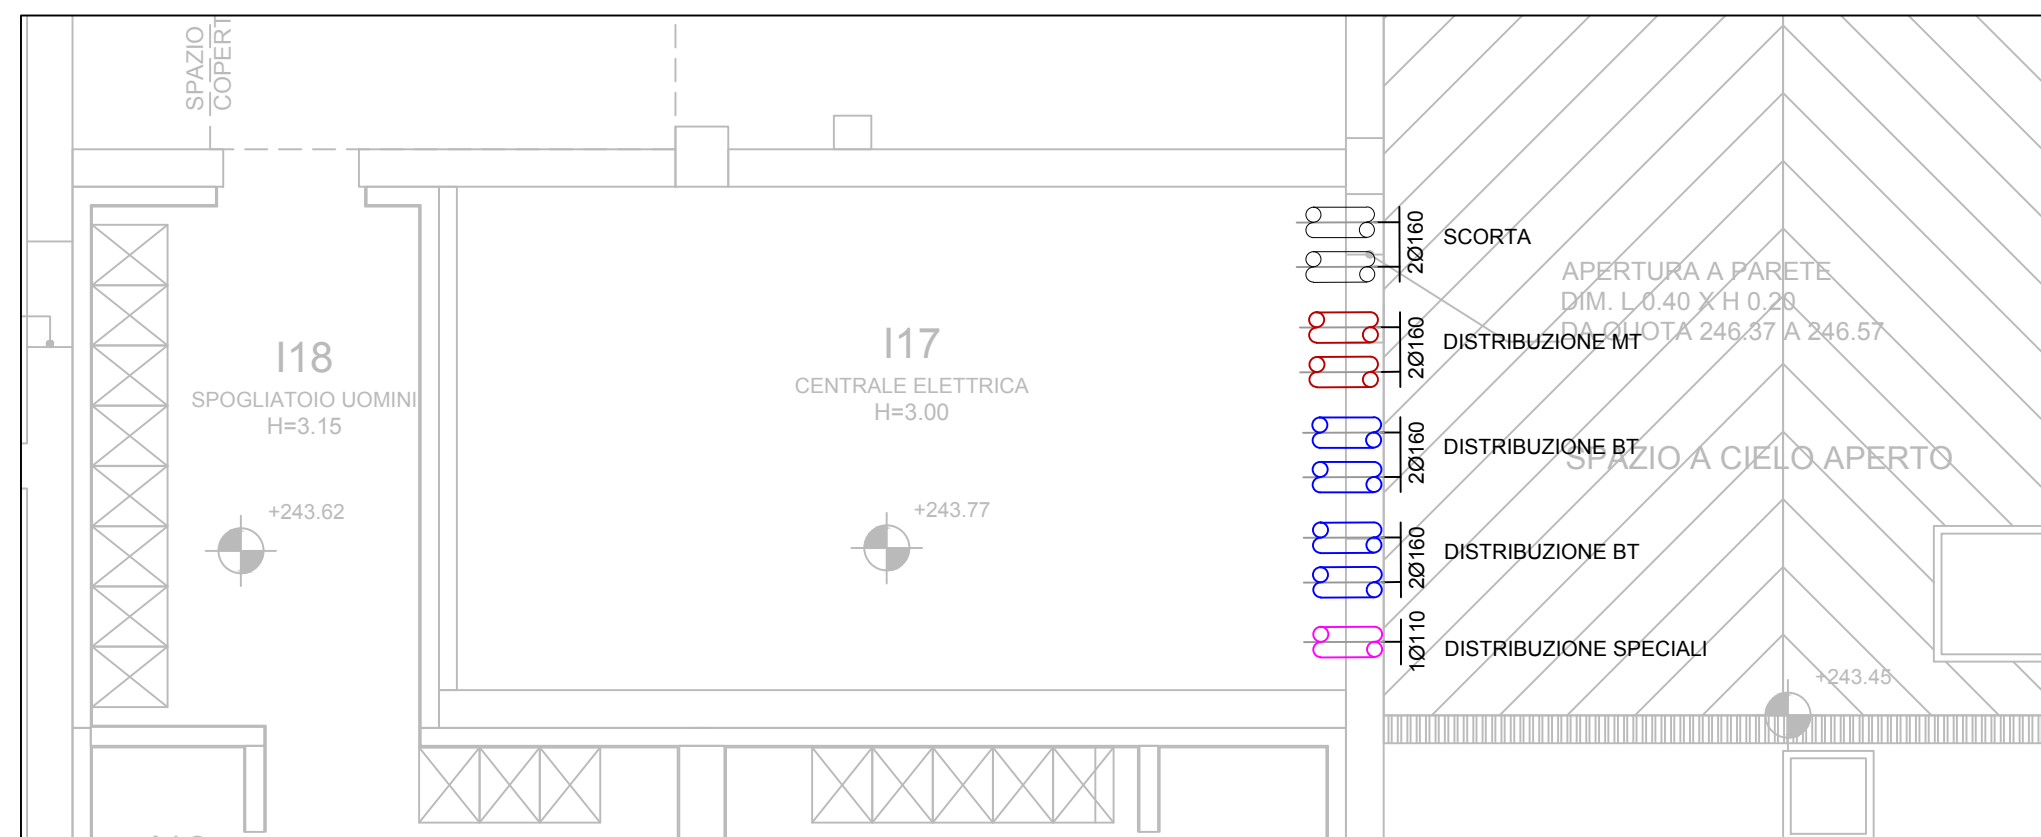
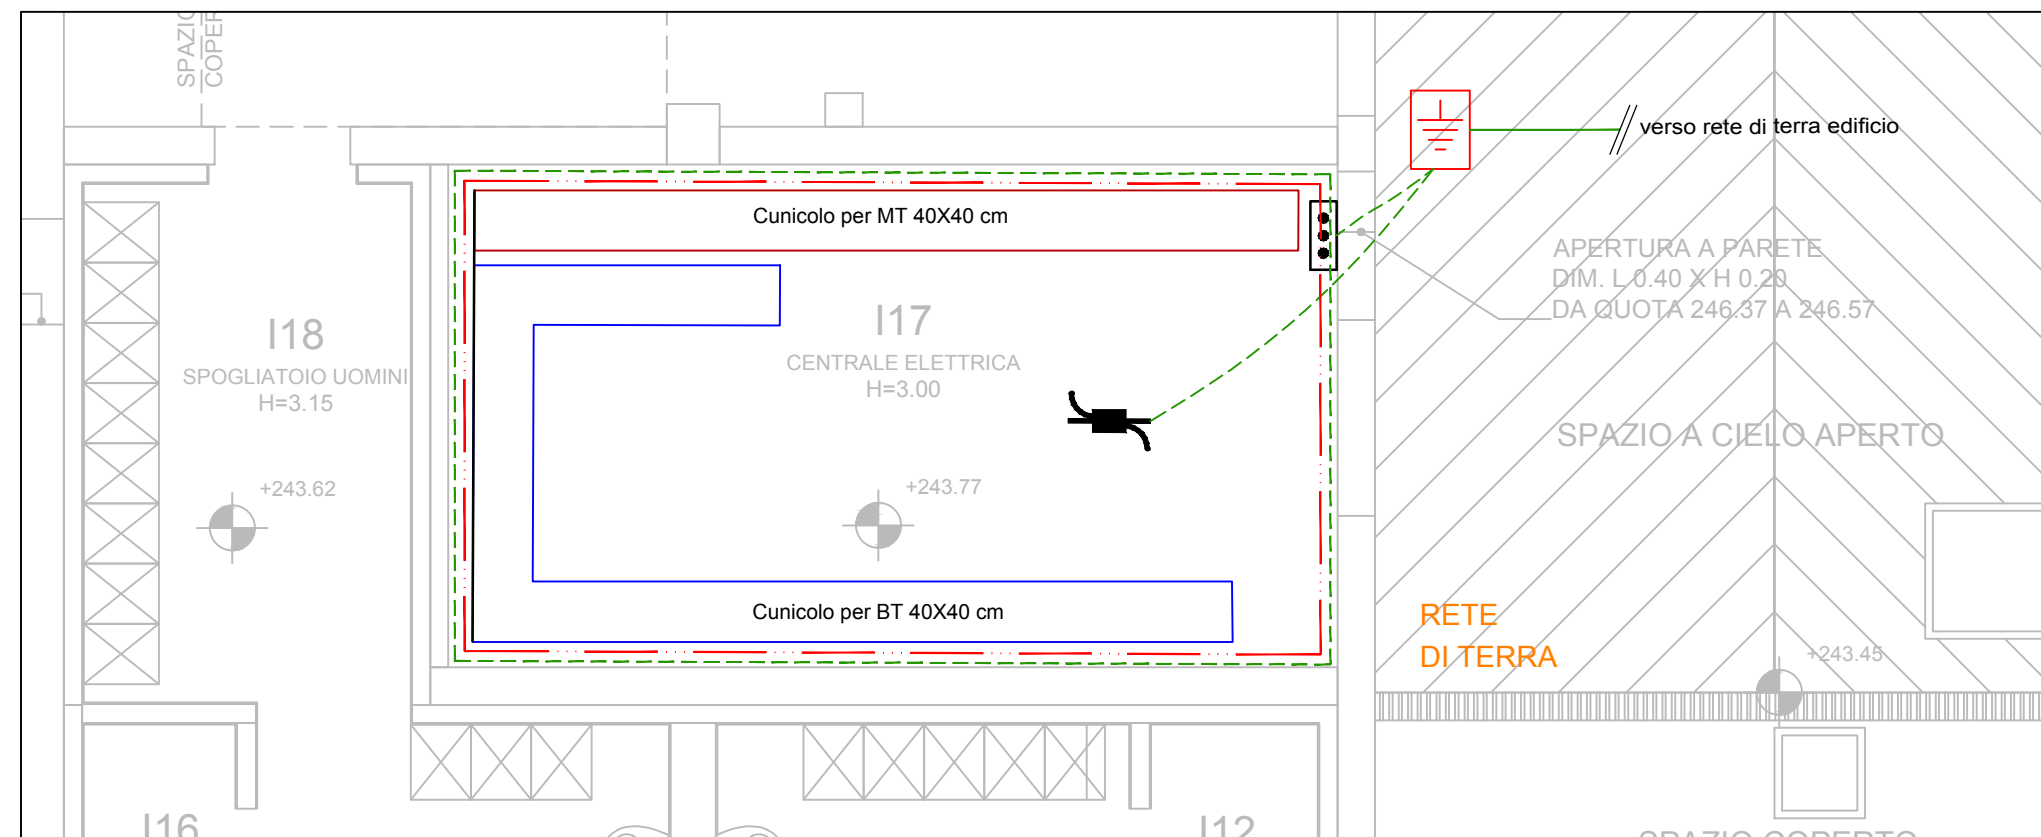
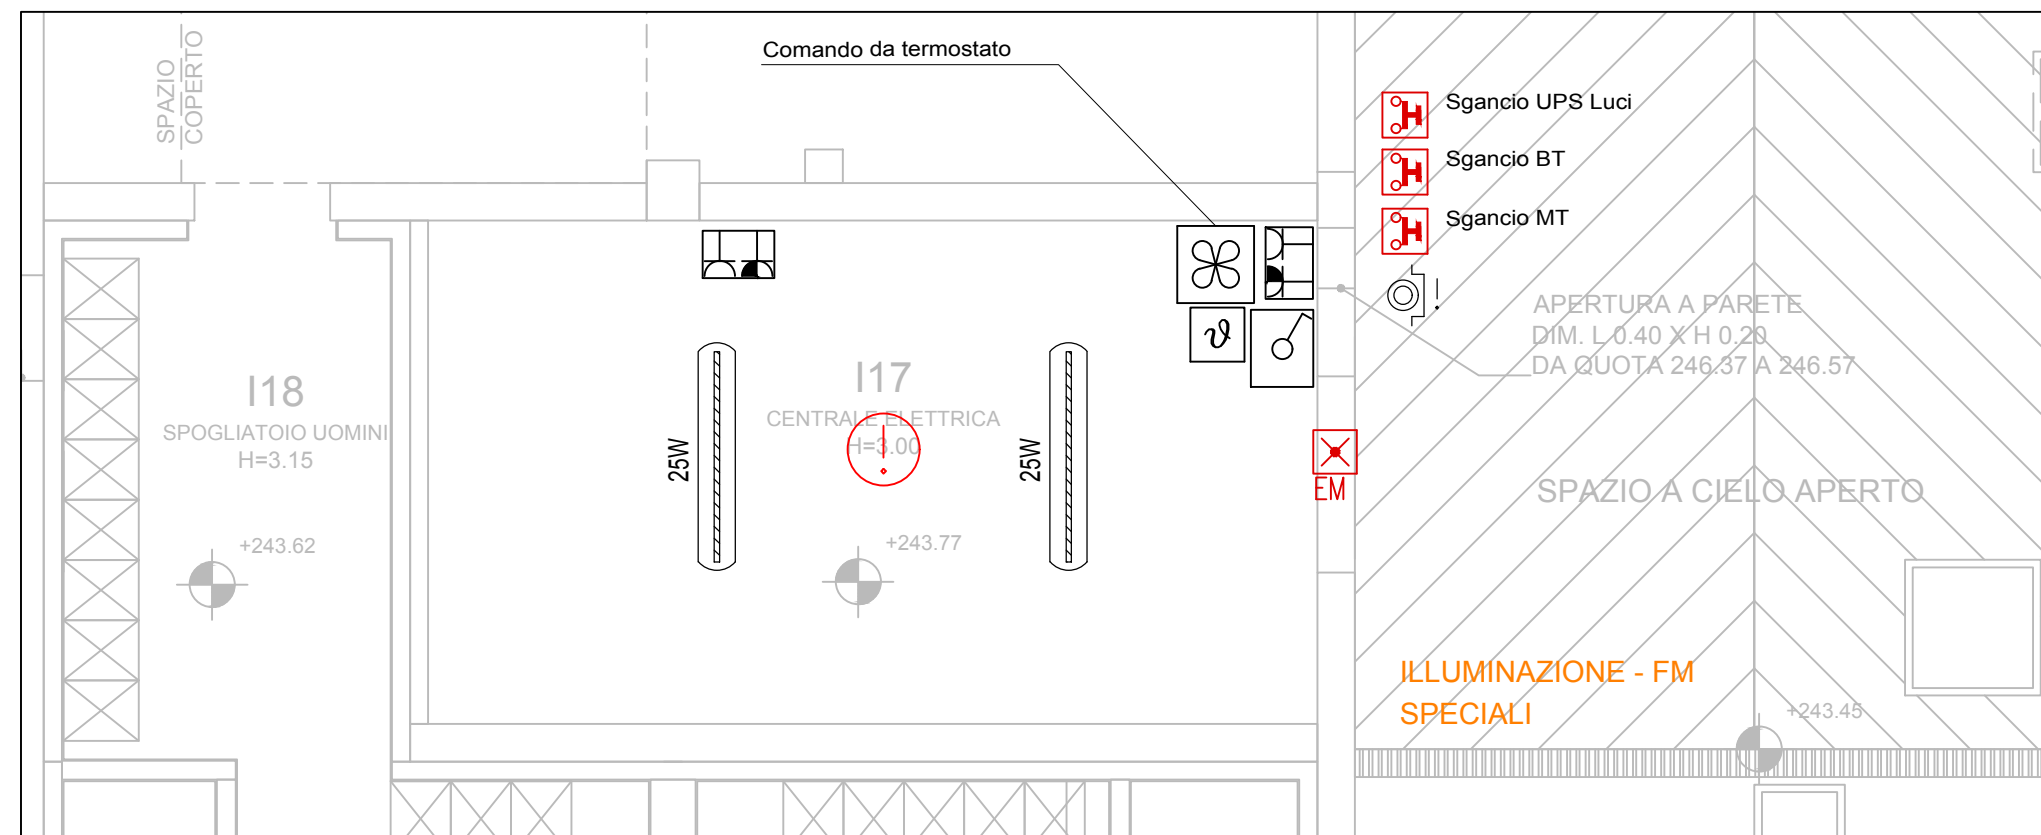


[illegible]

LAYOUT CABINA DI TRASFORMAZIONE

Architectural floor plan of a transformation cabin (CABINA DI TRASFORMAZIONE). The plan shows a rectangular room with various functional zones. On the left is a staircase labeled "SPOGLIATOIO UOMINI" (Men's Locker Room) with a height of 3.15m. The main area contains a "CENTRALE ELETTRICA" (Electrical Central Unit) with a height of 3.00m, a "Predisposizione spazio secondo trafo" (Transformer space preparation), and a "Rifasamento fisso" (Fixed capacitor bank). To the right of the central unit are three vertical panels: "TRASFO 1", "Protezione Generale", and "Realita". Below the central unit is a "QGBT" (Transformer Bank) and a "QPI 1" (Transformer Bank). The plan also shows "APERTURA A PARETE" (Wall Opening) and "SPAZIO A CIELO A" (Ceiling Space A). Dimensions are provided for various sections: 1.5m, 1.87m, 1.00m, 1.5m, 1.1m, 2.42m, 0.475m, 0.33m, 2.48m, 0.70m, and 0.40m. The plan is oriented with North indicated by a compass rose.

[illegible]

Particolare - PULSANTE DI SGANCIO EMERGENZA

PARTEICOLARE CUNICOLO

LAMIERA STRIATA SPESORE 6-8 mm
AD ELEMENTI NON SUPERIORI A 2 mt
MUNITI DI 2 FORI PER LA RIMOZIONE

PROFILATO AD "L" SPIGOLI VIVI
DIMENSIONI 20x12x4

Quota pavimento finito

300

200




CUNICOLO CAVI MT

500

LEGENDA APPARECCHIATURE			
	Presa doppia 2P+T 10/16A in scatola da incasso (bypass + schuko)		Pulsante manuale allarme incendio
	Pulsante di sgancio		Corda di rame nudo 70 mmq
	Plafoniera in policarbonato IP65, sorgente a led 25W, marca DISANO model Echo Led		Morsetto a granchio per collegamento rete equipotenziale
	Lampada di emergenza 1x24W IP65 C.II, autonomia 1h, central test		Bandella dai rami 40x5mm per cabina MT/BT completa di isolatori e distanziatori
	Punto di comando unipolare (rispettivamente interruttore, deviatore, invertitore) 16A 230V IP55		Collettore di terra principale
	Estrattore aria cabina		Palina in acciaio zincato 2,5 mt a croce 50x50x5mm in pozzetto ispezionabile di c.a. carrabile a perdere 50x50 cm completo di chiusino e cartello segnalatore
	Rivelatore ottico di fumo in ambiente		Termostato

Diagramma di layout della cabina di ricezione con dimensioni e componenti:

- Dimensioni generali:** 6,72 (larghezza totale) x 2,48 (profondità totale).
- Dimensioni sezioni:** 1,12 (larghezza della sezione destra) x 1,05 (profondità della sezione destra).
- Componenti e etichette:**
 - Locale Enel:** Area superiore sinistra.
 - Box:** Etichetta nella sezione Enel.
 - Pluriv. Viti:** Etichetta sopra il pannello centrale.
 - Misure:** Etichetta sopra il pannello a destra.
 - Wh:** Etichetta sopra il pannello a destra.
 - Locale uti:** Area inferiore destra.
 - QAux:** Etichetta nella sezione inferiore destra.
- Apparecchiature elettriche:** Indicate nella sezione inferiore destra.

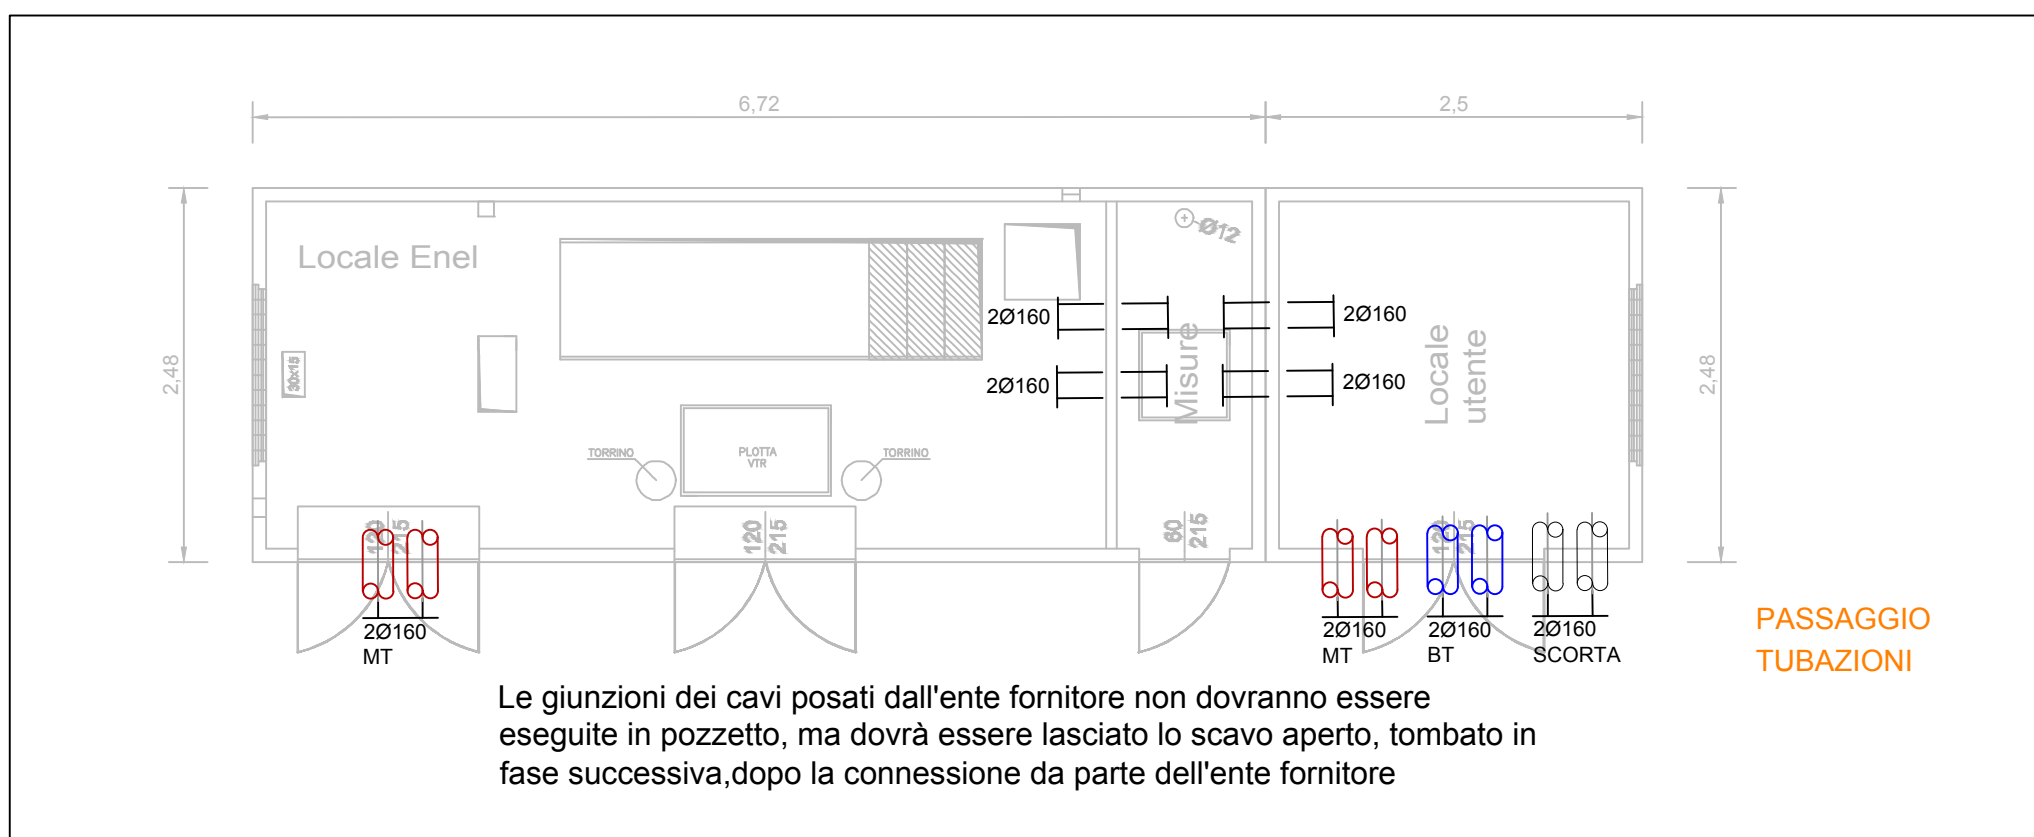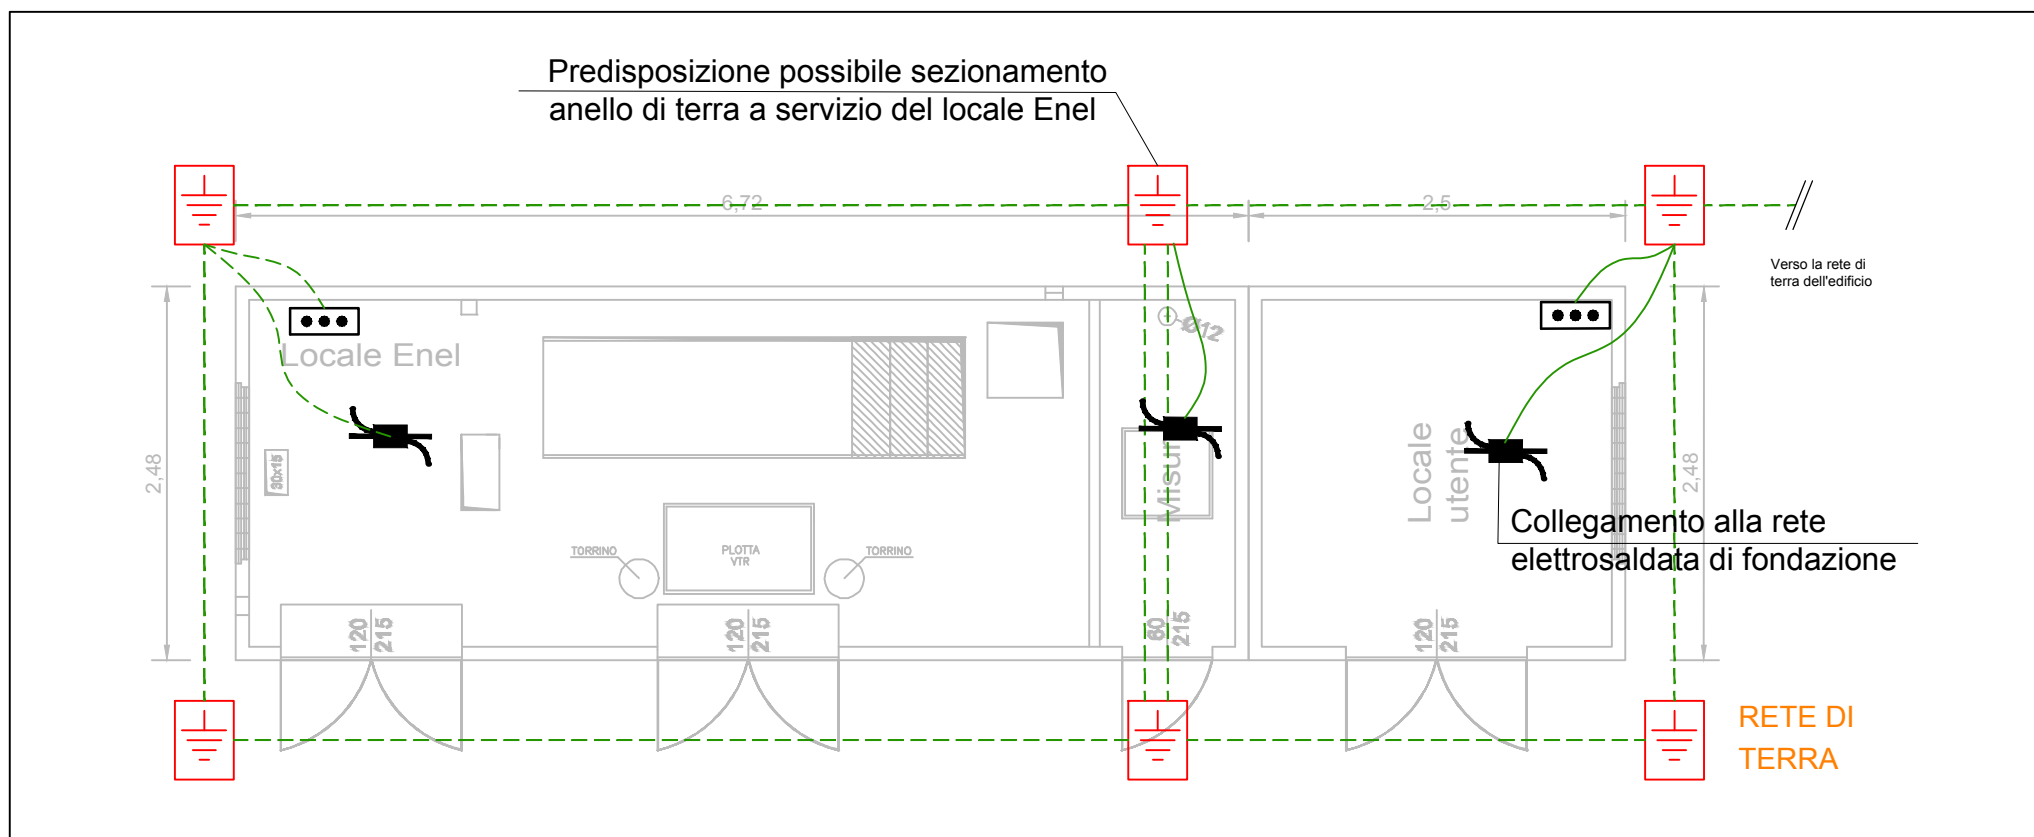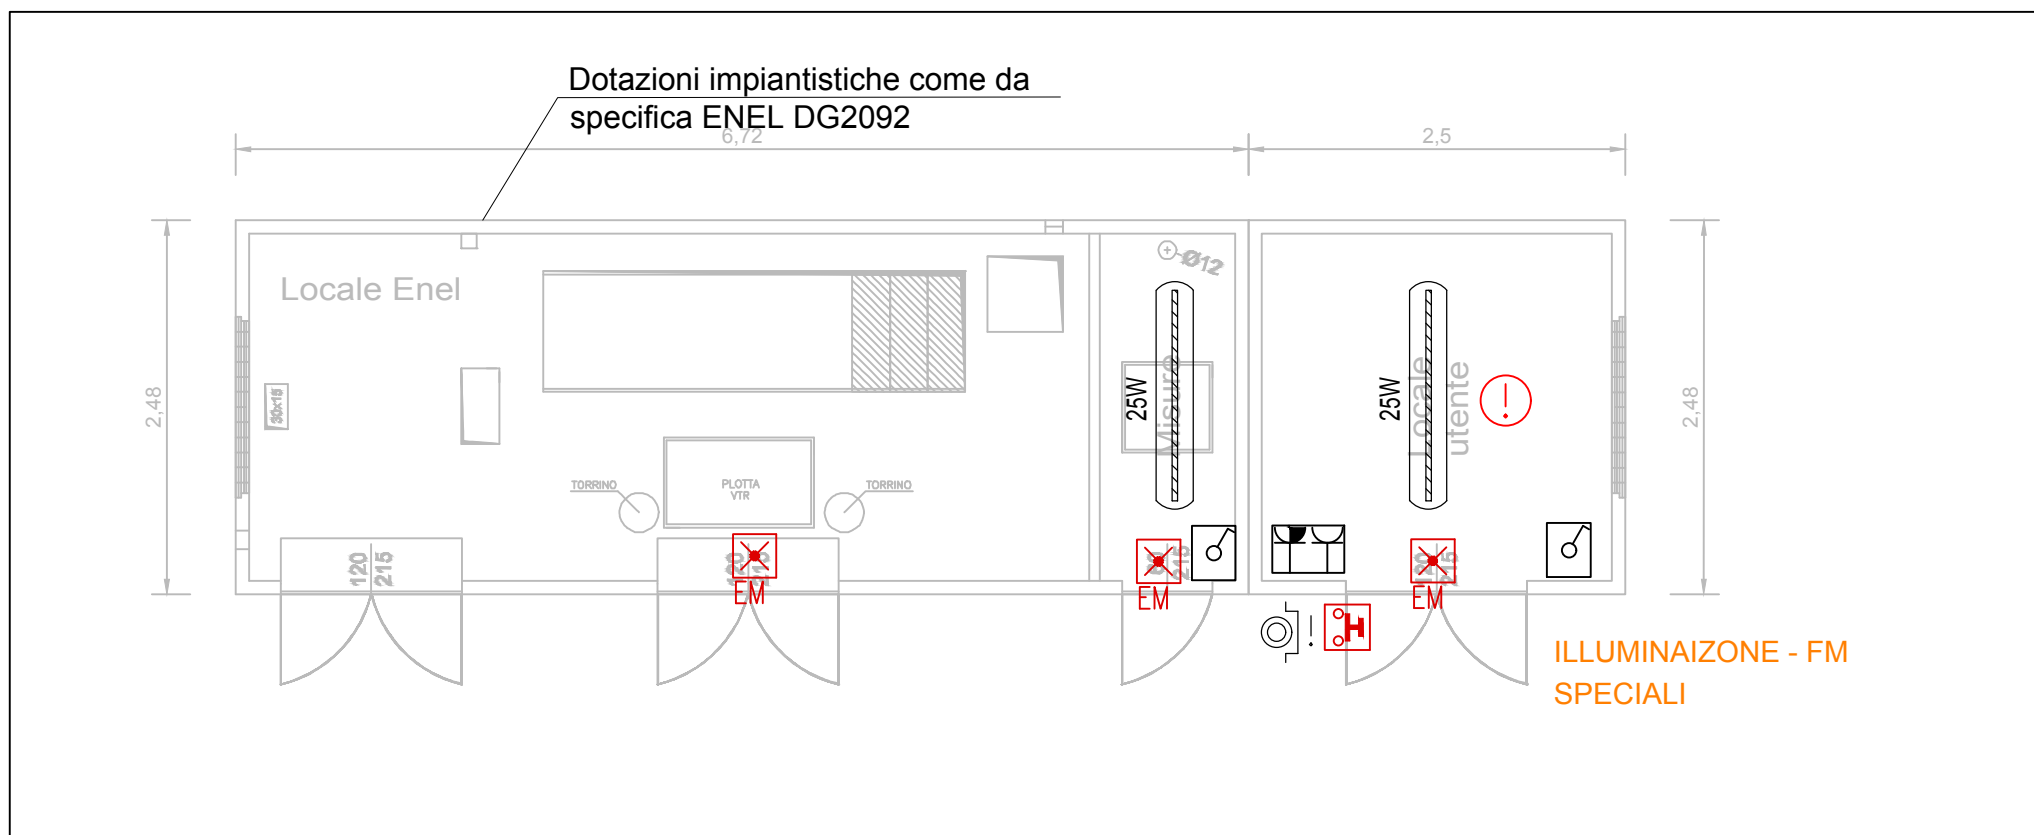

Le giunzioni dei cavi posati dall'ente fornitore non dovranno essere eseguite in pozzetto, ma dovrà essere lasciato lo scavo aperto, tombato in fase successiva, dopo la connessione da parte dell'ente fornitore

